



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Α Θ Η Ν Α  
13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ


159 145

### ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Στο Π. Δ/γμα 6/86 αρμοδιότητας Υπ. Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Μ., που αφορά τον κανονισμό λειτουργίας δικτύου υπωνόμενων ακαθάρτων και βρώμικων νερών περιοχής αρμοδιότητας Εταιρείας Υβρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτεύουσας (ΕΥΔ ΑΠ), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3/7.1.86 τ. Α' και στο οποίο διόρθωση σφαλμάτων δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 69/26.5.1986 τ. Α', προστίθενται τα παρακάτω εν ποραδρμής παραλειφθέντα σχέδια που αφορούν τον κανονισμό αυτό:





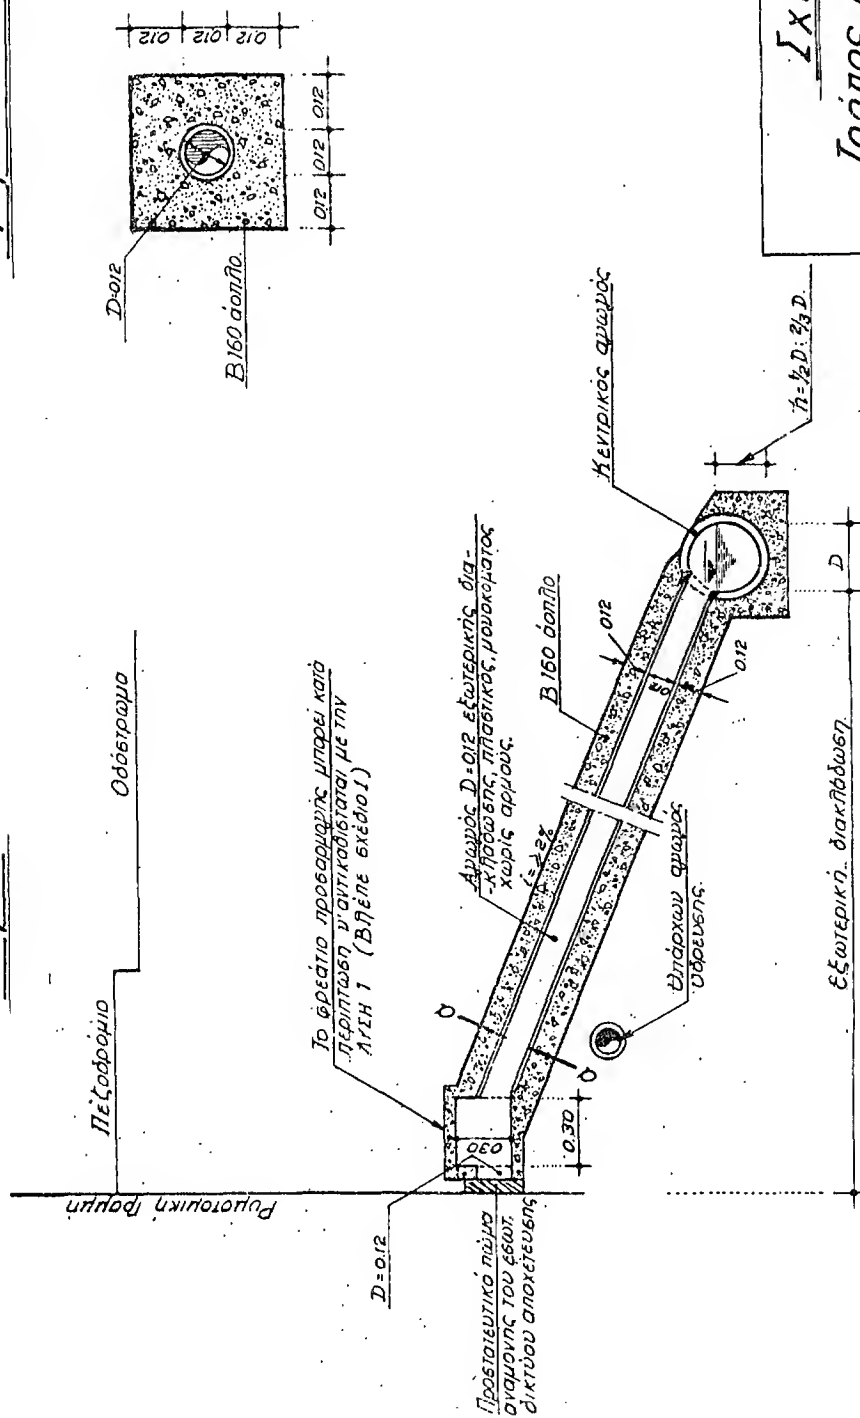

ΤομήΤομή α-α.Σχέδιο 16


**Τρόπος Κατασκευής**  
**Εξωτερικής διακλήδωσης**  
 Λύση 3 (Ειδική περίπτωση πάνω από υπάρχοντα αγωγο ύδρευσης)

Συνοδεύει τον Καταμένο Λειτουργίας του  
 Δικτύου Υπονόμων (Κ.Α.Δ.Υ.)  
 Άρθρο 3<sup>ο</sup> παρ.1

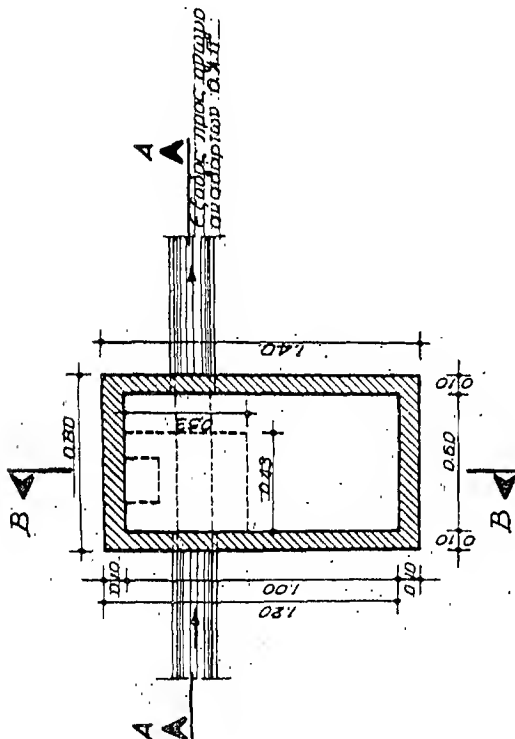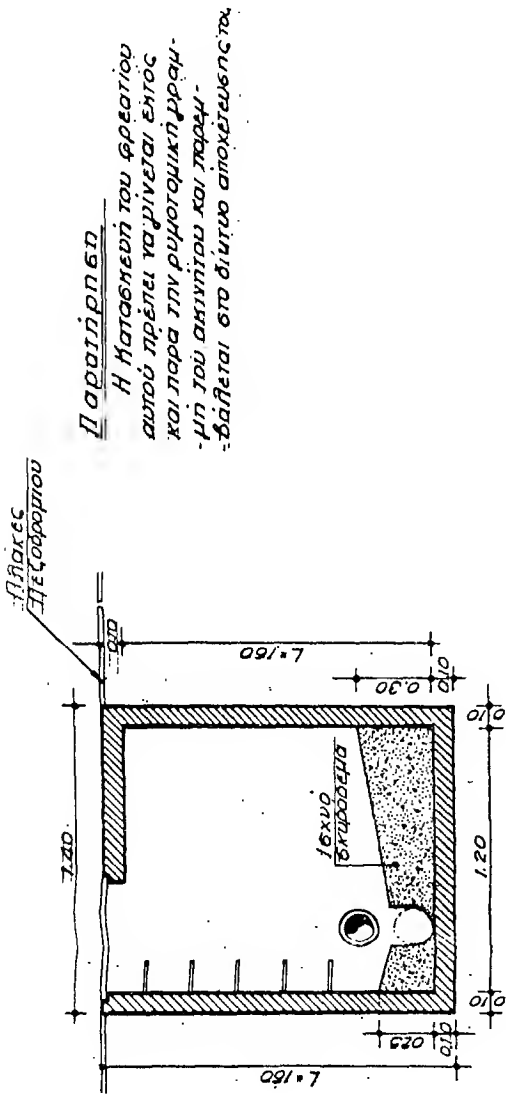


Τομή Α-Α

(10) Περίπτωση για νέες συνδέσεις

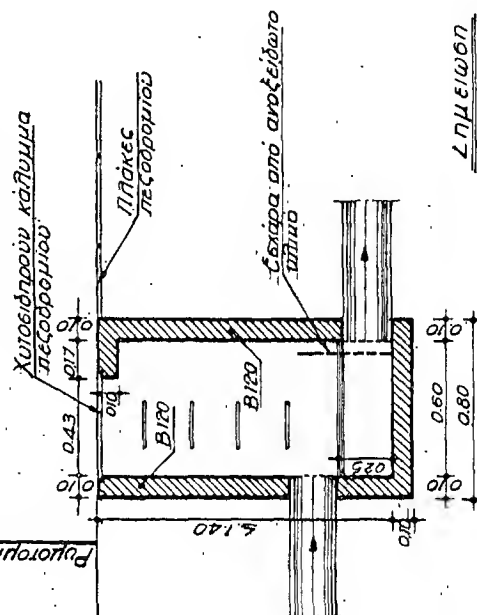

Τομή Α-Α

(20) Περίπτωση για υπάρχουσες συνδέσεις

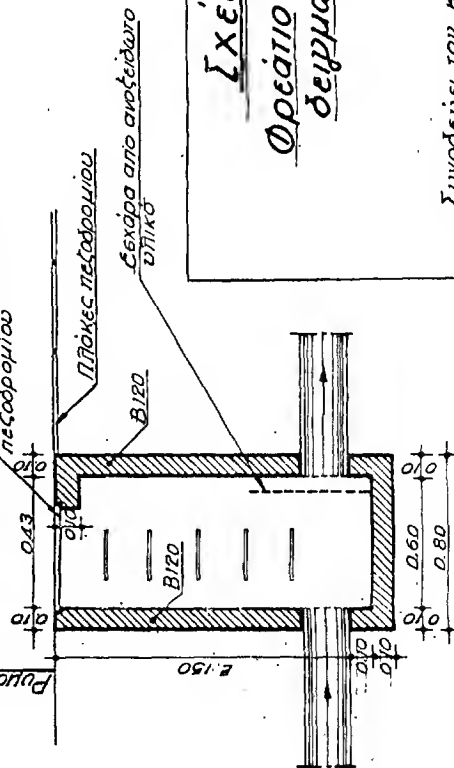

## Σχέδιο 2

### Φρεάτιο Ελέγχου δειγματοληψίας

Συνοδεύει τον κανονισμό λειτουργίας  
 Διυτιμυ Υπονομών (Κ.Α.Δ.Υ.)  
 Άρθρο 3<sup>ο</sup>, παρ. 1

Σημείωση  
 Για βάθος φρεστίων > 150 μ. το  
 πάχος των τοιχωμάτων θα γίνει 15 εκ.





